

Installationseftersyn



Ordre nummer: _____

Dato 25/4 2022

(Aut. El-installatør - Aut.No.: EFUL-08680 - CVR. 33353235)

Navn (bruger/ejer): _____

Installationsnummer: _____

Telefon: XX XX XX XX

Installationen er beliggende: _____

Adresse: XXXXXXXXXXXX

Adresse: _____

Postnr.: 2200 By: København N

Postnr.: _____ By: _____

E-mail: _____ Forsyningsselskab: _____

25/4-22

Dato Underskrift (bruger/ejer) på at eftersyn er foretaget

Ved Installationseftersyn i dag er følgende konstateret:

Installationens isolationsmodstand:

1. Målt mellem hver sp.førende leder og jord MΩ ∞ Ændring nødvendig ☐

Eftersyn af måler/gruppetavle:

- | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. | Er i god forsvarlig stand | ☒ | _____ | _____ |
| 3. | Dele trænger til udskiftning | ☐ | _____ | _____ |
| 4. | Er i uforsvarlig stand jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen | ☐ | _____ | _____ |
| | | ja | nej | Ikke aktuel Ændring nødvendig |
| 5. | Tilgængelighed/fri plads | ☒ | ☐ | ☐ |
| 6. | Beskyttelse mod indirekte berøring (kapsling klasse) | ☒ | ☐ | ☐ |
| 7. | mærkning af tilhørsforhold/max. Sikringsstørrelse, bund kontakter /pasring | ☒ | ☐ | ☐ |
| 8. | Bedømmelse af 230V i gruppens belastning | ☒ | ☒ | ☐ |
| 9. | Bedømmelse af 400V i gruppens belastning | ☒ | ☐ | ☐ |
| 10. | Fastgørelse af kabler, monterings materiel m.m. låg på dåser og rosetter | ☒ | ☐ | ☐ |
| 11. | nok tilgængelige antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger | ☐ | ☒ | ☒ |
| 12. | Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast Installation, fritsiddende muffe m.m. | ☒ | ☐ | ☒ |

Installationseftersyn

Eftersyn af beskyttelse mod indirekte berøring:

13.	Nulling	☐	Kontrolleret	☐			
14.	FI/PFI	☐	Kontrolleret	☐			
15.	FI /HPFI	☒	Kontrolleret	☒			
16.	Andet	☐			ja	nej	Ikke aktuel
17.	Er hovedudligningsforbindelse etableret?				☐	☐	☒
18.	Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret?				☐	☐	☒
19.	Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret?				☐	☐	☒

Eftersyn af ledningens og kables vedligeholdelsesmæssige tilstand:

		ja	nej	Ændring nødvendig
20.	Er i god og forsvarlig stand	☒	☐	☐
21.	Dele trænger til udskiftning	☐	☐	☐
	• Stof ledninger	☐	☐	☐
	• Ulovlige samlinger	☐	☐	☐
	• Andet	☐	☐	☐
22.	Er uforsvarlig, jvf. bekendtgørelsen	☐	☐	☐

Eftersyn af afbrydere, stikkontakter, armaturer m.m.'s vedligeholdelsesmæssige tilstand:

23.	Er god og forsvarlig stand	☒
24.	Dele trænger til udskiftning	☐
25.	Er uforsvarlig, jvf. bekendtgørelsen	☐

Brugsgenstande:

		ja	nej	Ikke aktuel	Ændring nødvendig
26.	Korrekt fastgørelse og anbringelse	☒	☐		☐
27.	Korrekt kapsling klasse	☒	☐		☐
28.	Beskyttelse mod indirekte berøring	☐	☒	☐	☒
29.	Beskadigelse	☐	☒		☐
30.	Ulovlig/ændrede brugsgenstande	☐	☒		☐

Andre forhold:

		ja	nej	Ikke aktuel	Ændring nødvendig
31.	Fotodokumentation vedlagt	☒	☐	☐	☒
32.	Tilstrækkelig med grupper og stikkontakter	☐	☒		☐
33.	Installations arbejde vurderes generelt som Godt håndværk	☒	☐		☐

Installationseftersyn

Lavvoltagebelysning:

		ja	nej	Ikke aktuel	Ændring nødvendig
22.	Er lavvoltagemateriel valgt og installeret efter Gældende regler?	☐	☐	☒	☐
23.	Er lavvoltagemateriel monteret i henhold til fabrikantens anvisninger?	☐	☐	☒	☐
24.	Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald?	☐	☐	☒	☐
25.	Er ledere i lavvoltagekredse korrekt overstrømsbeskyttede?	☐	☐	☒	☐
26.	Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelse udarbejdet?	☐	☐	☒	☐

VE-anlæg:

		ja	nej	Ikke aktuel	Behov For Udvidet test herfor
27.	Er der el bil stik og lader stander.	☐	☐	☒	☐
28.	Solceller & inverter	☐	☐	☒	☐

Udbedring skal udføres af aut. Elektriker:

29.	Udbedring af aut. Elektriker nødvendig	☐	☒	☐
-----	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Stikprøve adskillelse:

Adskillelse fortaget	Resultat	Fotodokumentation	
		ja	nej

Testen er udført:

Elektriker

Godkendt af

Aut. Elinstallør

Installationseftersyn

Meddelelser til virksomheden:

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:

Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede hvidevarer eller andre brugsgenstande/udstyr, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation.

Punkter anført som "Ændring nødvendig" skal udbedres af bruger..

Til ejer/bruger af installationen

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpes snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan udgøre fare for personer, husdyr eller ejendom.

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten (side 1,2 og 3) og giver Dem indtryk af den sikkerhedsmæssige standard, og hvor der evt. skal foretages ændringer for lovgivning af elinstallationerne, eller hvor der af andre hensyn bør foretages ændringer af installationen.

Eftersyn er alene foretaget som besigtigelse af den synlige og umiddelbar tilgængelige del og stikprøvevis adskillelse af installationen, med mindre andet er anført på skemaet. Desuden har vi målt den faste installations isolationsmodstand og foretaget kontrol af udstyr til beskyttelse mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign)


Elinstallatøren, der udfører godkendelse af installationseftersyn, kan ikke gøres ansvarlig for udbedring af de fejl og mangler, der måtte være ved installationen, uanset om de er anført på blanket eller ej.

Såfremt De ønsker det, vil vi gerne uddybe eftersynsskemaets oplysninger yderligere, således at De får en detaljeret indsigt i de ændringer, der skal foretages, og de punkter, vi i øvrigt vil anbefale. Derudover kan vi udarbejde en overslagspris på arbejdets udførelse.

Skulle De ønske yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i eftersynsskemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Med venlig hilsen

Deres aut. Elinstallatør
Dan Weibel

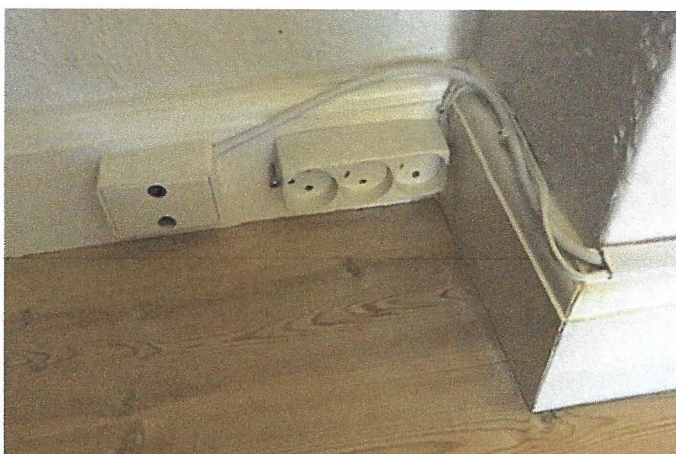

Alle Forlænger ledninger, som er sat op som fast installation, skal fjernes. Dette må andelshaver udfører selv. Ønsker man flere stik, skal det udføres korrekt og af en Aut. Elektriker.



Alle Forlænger ledninger, som er sat op som fast installation, skal fjernes. Dette må andelshaver udfører selv. Ønsker man flere stik, skal det udføres korrekt og af en Aut. Elektriker.

TEST Rapport

Bruger:

Jane Doe

Test sted:xxxxxx xx 4th
2200**Instrument data****Type:** EurotestAT**Model:** MI 3101**Ser.No.:** 09170979**Producent:** Metrel d.d.**Rapport udført d.**

25-04-2022

Nr. Resultater

1 xxxxxxxx xx GODKENDT*
25.04.2022 09:24 (Dan Weibel)

SPENDING TRMS 
Uln: 232V
Ulpe: 232V
Unpe: 0V
f: 50.02Hz
SYS.: TN/TT

2 xxxxxxxx xx GODKENDT*
25.04.2022 09:25 (Dan Weibel)

RCD: Udkoblingstid GODKENDT
t: 8.2ms
Uc: 0.0V
Idn: 30mA
type: AC 
MUL.: x1
Ulim: 50V
SYS.: TN/TT

RCD: Udkoblingstid GODKENDT
t: 7.5ms
Uc: 0.1V
Idn: 30mA
type: A 
MUL.: x1
Ulim: 50V
SYS.: TN/TT

RCD: Udkoblingstid GODKENDT
t: 7.3ms
Uc: 0.1V
Idn: 30mA
type: A 
MUL.: x1
Ulim: 50V
SYS.: TN/TT

RCD: Udkoblingsstrøm GODKENDT
I: 25.5mA
Uci: 0.0V
t: 18.4ms
Idn: 30mA
type: AC 
Ulim: 50V
SYS.: TN/TT